


Sponke za testiranje in meritve analognih signalov

Za testiranje in merjenje analognih signalov se uporabljajo merilne sponke z eno- ali dvopolno ločitvijo in izvor tokovnega oz. napetostnega signala, lahko pa tudi prenosni kalibrator. Vse merilne sponke imajo nameščene puše, ki nam omogočajo enostavno merjenje signalov.


Pri merjenju s sponkami z enopolno ločitvijo se priporoča uporaba dveh sponk, za merjenje s sponkami z dvopolno ločitvijo, pa je dovolj že ena sponka.

1. Primer vezave za merjenje z uporabo sponke z dvopolno ločitvijo:

-normalno delovanje:

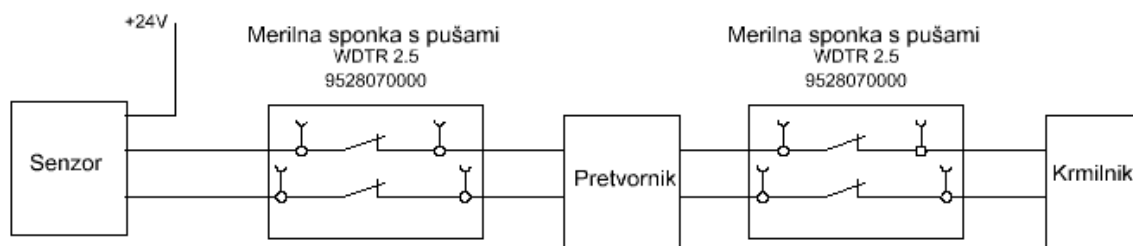

-merjenje veličin:

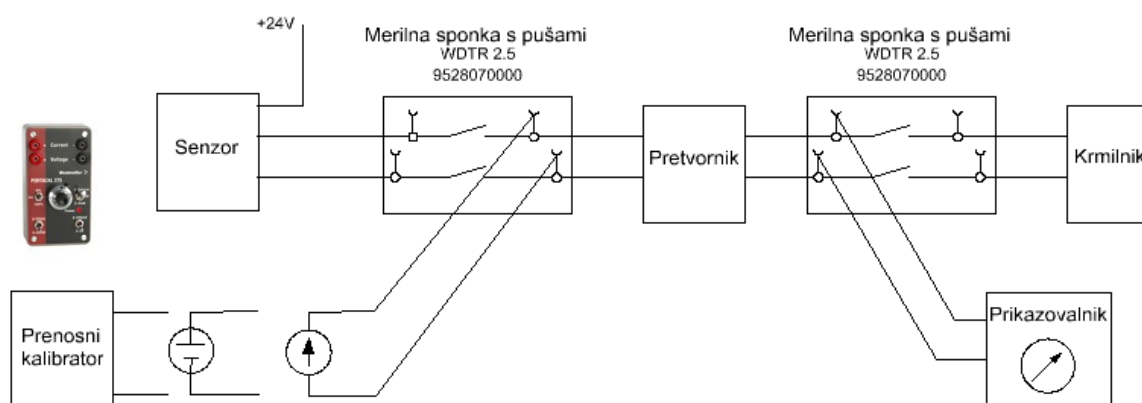

2. Primer merjenja s prenosnim kalibratorjem v brezenergijskem (loop powered) načinu:

